

## 真菌(カビ)除去施工報告書



微生物調査	微生物汚染度・真菌採取
施工時期	2020年(令和2)12月
施工場所	工場内壁
	
施工の経緯	2020年12月、工場内の微生物汚染(カビ)除去施工しました。
施工方法	MOLD-A カビ用洗剤にて、カビ(真菌)除去
除去確認方法	ATP拭き取り検査

# 施工結果報告

## 真菌検査機器

《微生物数値測定検査》 (真菌・細菌を全て含む)



使用器具名 : ルミテスターPD-10N

試薬名 : ルシパックW

【キッコーマン(株)製】





## 真菌(カビ)汚染調査数値測結果

(ATP拭き取り検査)





測定場所	A点	B点	C点
施工前	175,154 RLU	125,743 RLU	4,359 RLU
施工後	199 RLU	140 RLU	390 RLU

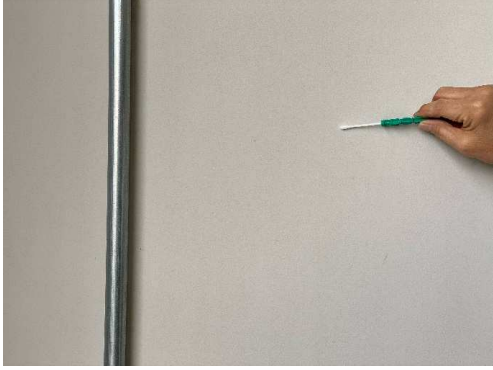


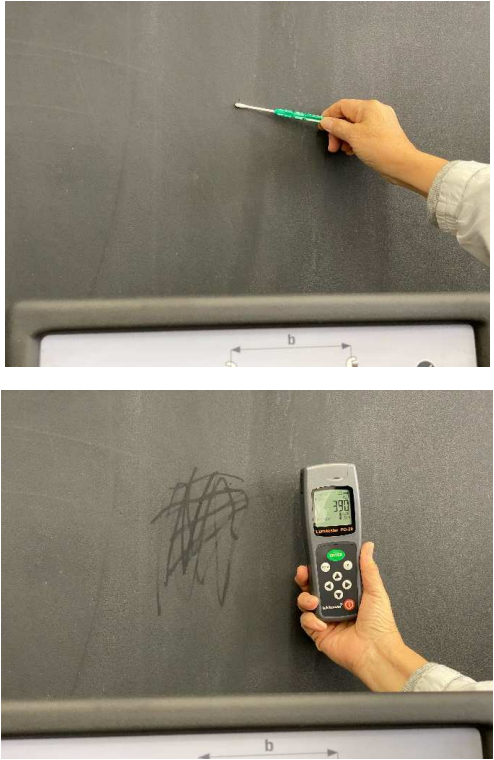
A点

施工前	施工後
  <p data-bbox="507 1014 754 1066"><b>175,154</b> RLU</p>	  <p data-bbox="1161 1014 1412 1066"><b>199</b> RLU</p>

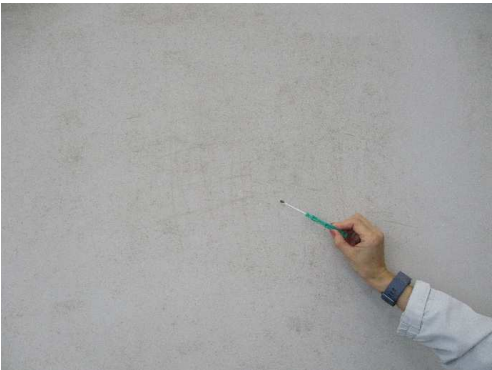
B点

施工前	施工後
  <p data-bbox="507 1995 754 2047"><b>125,743</b> RLU</p>	  <p data-bbox="1161 1995 1412 2047"><b>140</b> RLU</p>


C点

施工前	施工後
 <p data-bbox="507 1012 758 1064">4,359 RLU</p>	 <p data-bbox="1165 1012 1412 1064">390 RLU</p>

施工中

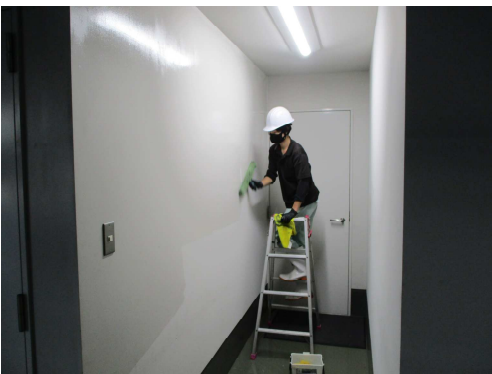

## 真菌分解写真




- ・ 洗剤( MOLD-A(カビ用) )は、カビを完全に分解除去します。
- ・ 洗剤を塗布(噴霧)後一切こす必要がありません。
- ・ 洗剤がカビに触れると確実に、孢子・菌糸・核菌まで分解致します。

### MOLD-A(カビ用)噴霧瞬間



洗剤を噴霧すると真菌の分解が始まり、真菌の色が茶色に変化します。

#### 噴霧4分

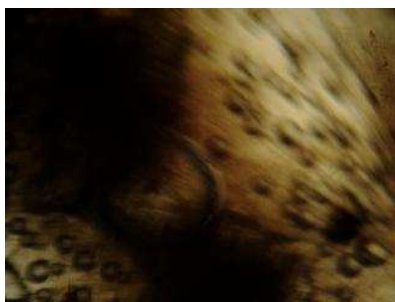

#### 噴霧5分



#### 噴霧6分



#### 噴霧10分



徐々に洗剤が浸透し、孢子・菌糸・核菌 を分解します。